


熱容量面の空容量について(154kV未満系統図_福井県)

○以下の系統図における特別高圧以上の送電線, 変電所の熱容量面での空容量を別表に記載します。

- 黒:空容量あり
- 緑:空容量なし(N-I電制適用可)
- 赤:空容量なし(N-I電制適用不可)

注1:このマップは各発電所間の接続を模式的に示したものであり, 実際の変電所, 送電線の位置を必ずしも正確に示すものではありません。

注2:別表で示した空容量は, 全て, 単一設備故障を想定した場合の値です。

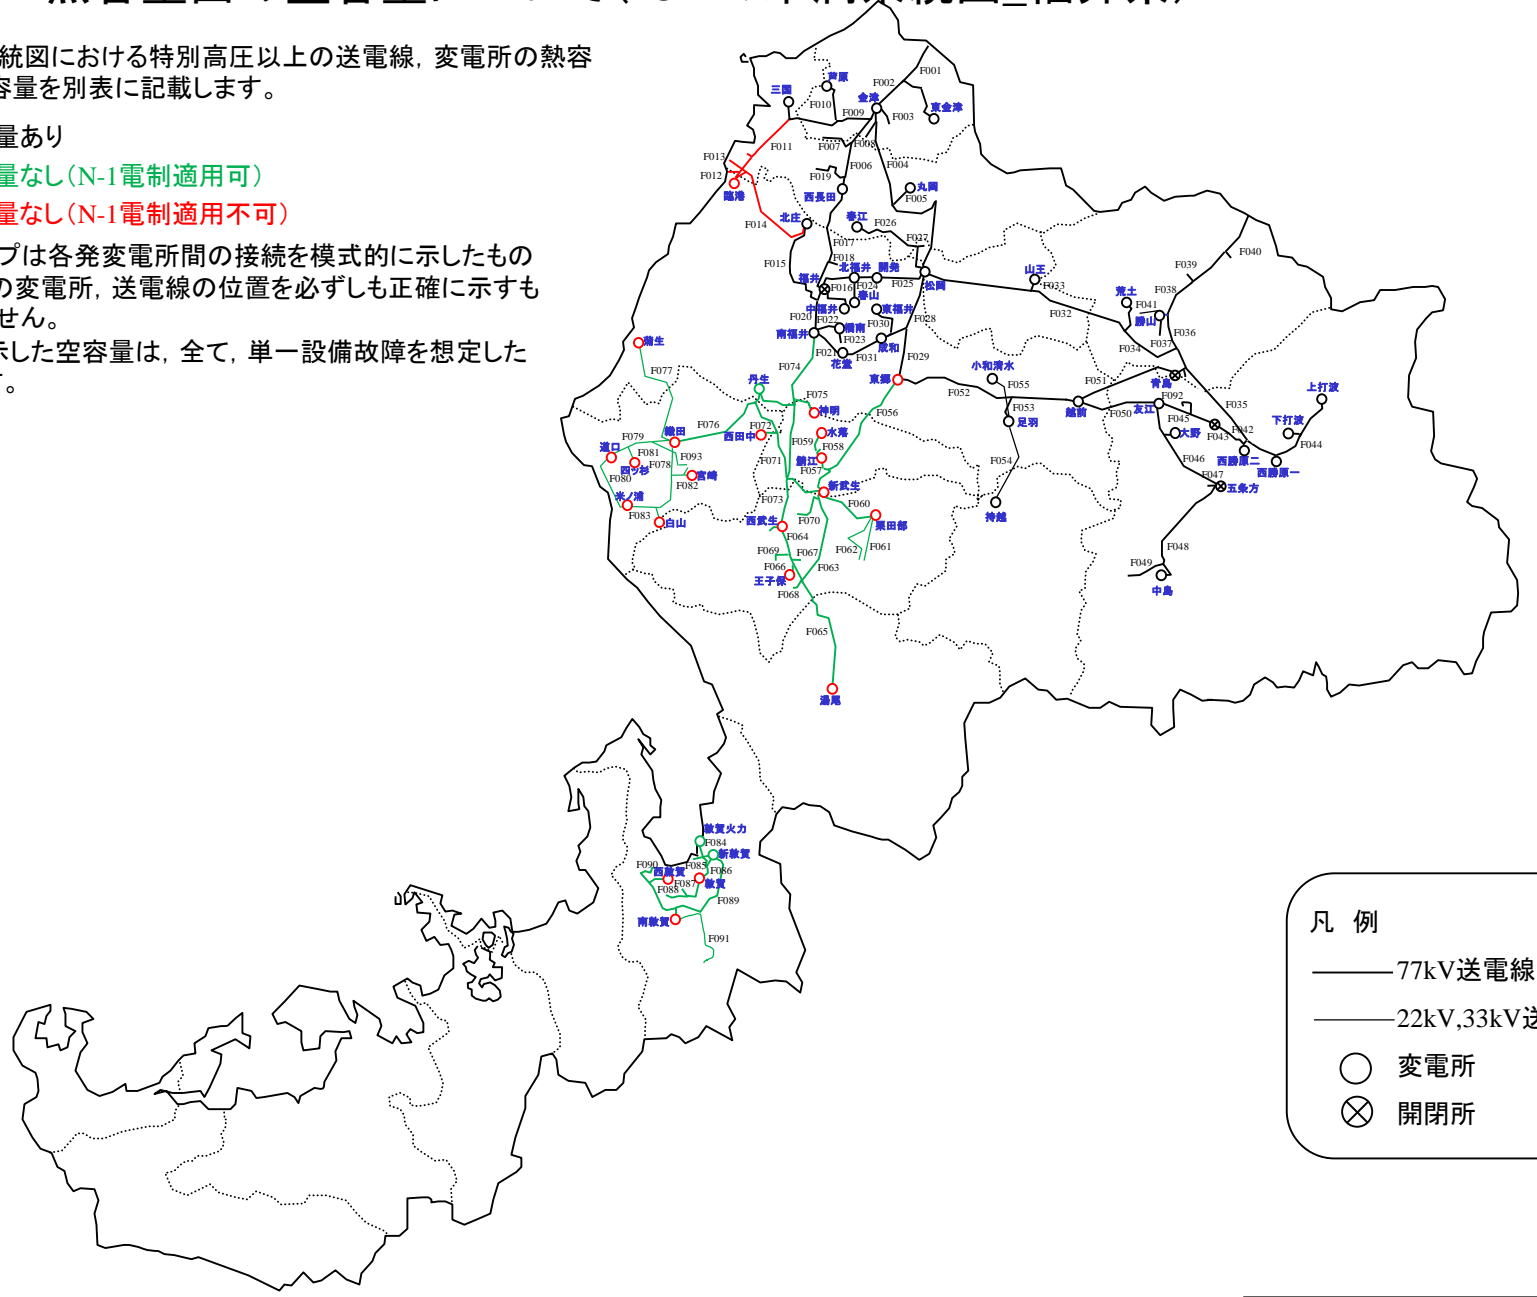

凡例

—— 77kV送電線

—— 22kV,33kV送電線

○ 変電所

⊗ 開閉所