


熱容量面の空容量について(154kV未満系統図_石川県北部)

○以下の系統図における特別高圧以上の送電線、変電所の熱容量面での空容量を別表に記載します。

- 黒: 空容量あり
- 緑: 空容量なし(N-1電制適用可)
- 赤: 空容量なし(N-1電制適用不可)

注1: このマップは各発電変電所間の接続を模式的に示したものであり、実際の変電所、送電線の位置を必ずしも正確に示すものではありません。

注2: 別表で示した空容量は、全て、単一設備故障を想定した場合の値です。

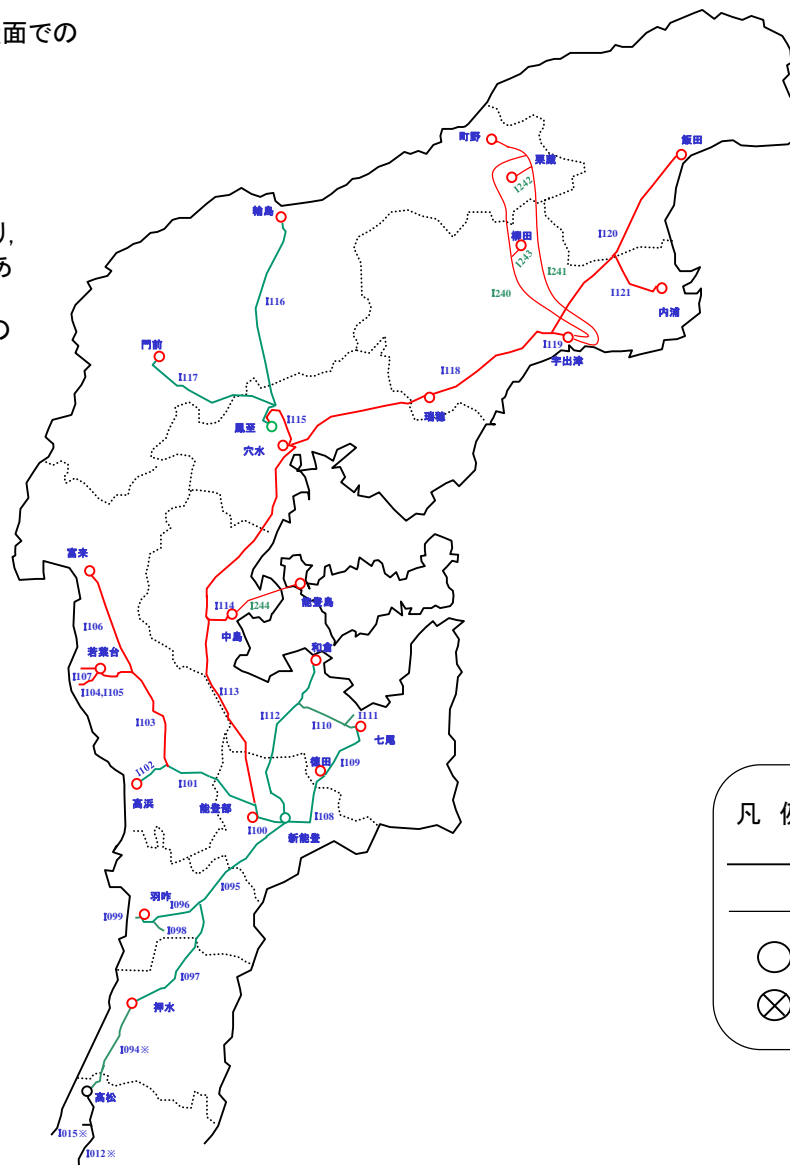

凡 例

- 66kV送電線※
- 22kV送電線
- 変電所
- ⊗ 開閉所

※一部77kV送電線あり

※77kV送電線(I012, I015, I094)